




ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/250

Дана: 15.11.2023. год.

БИЛТЕН бр. 250
О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА
НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”
15.11.2023. године

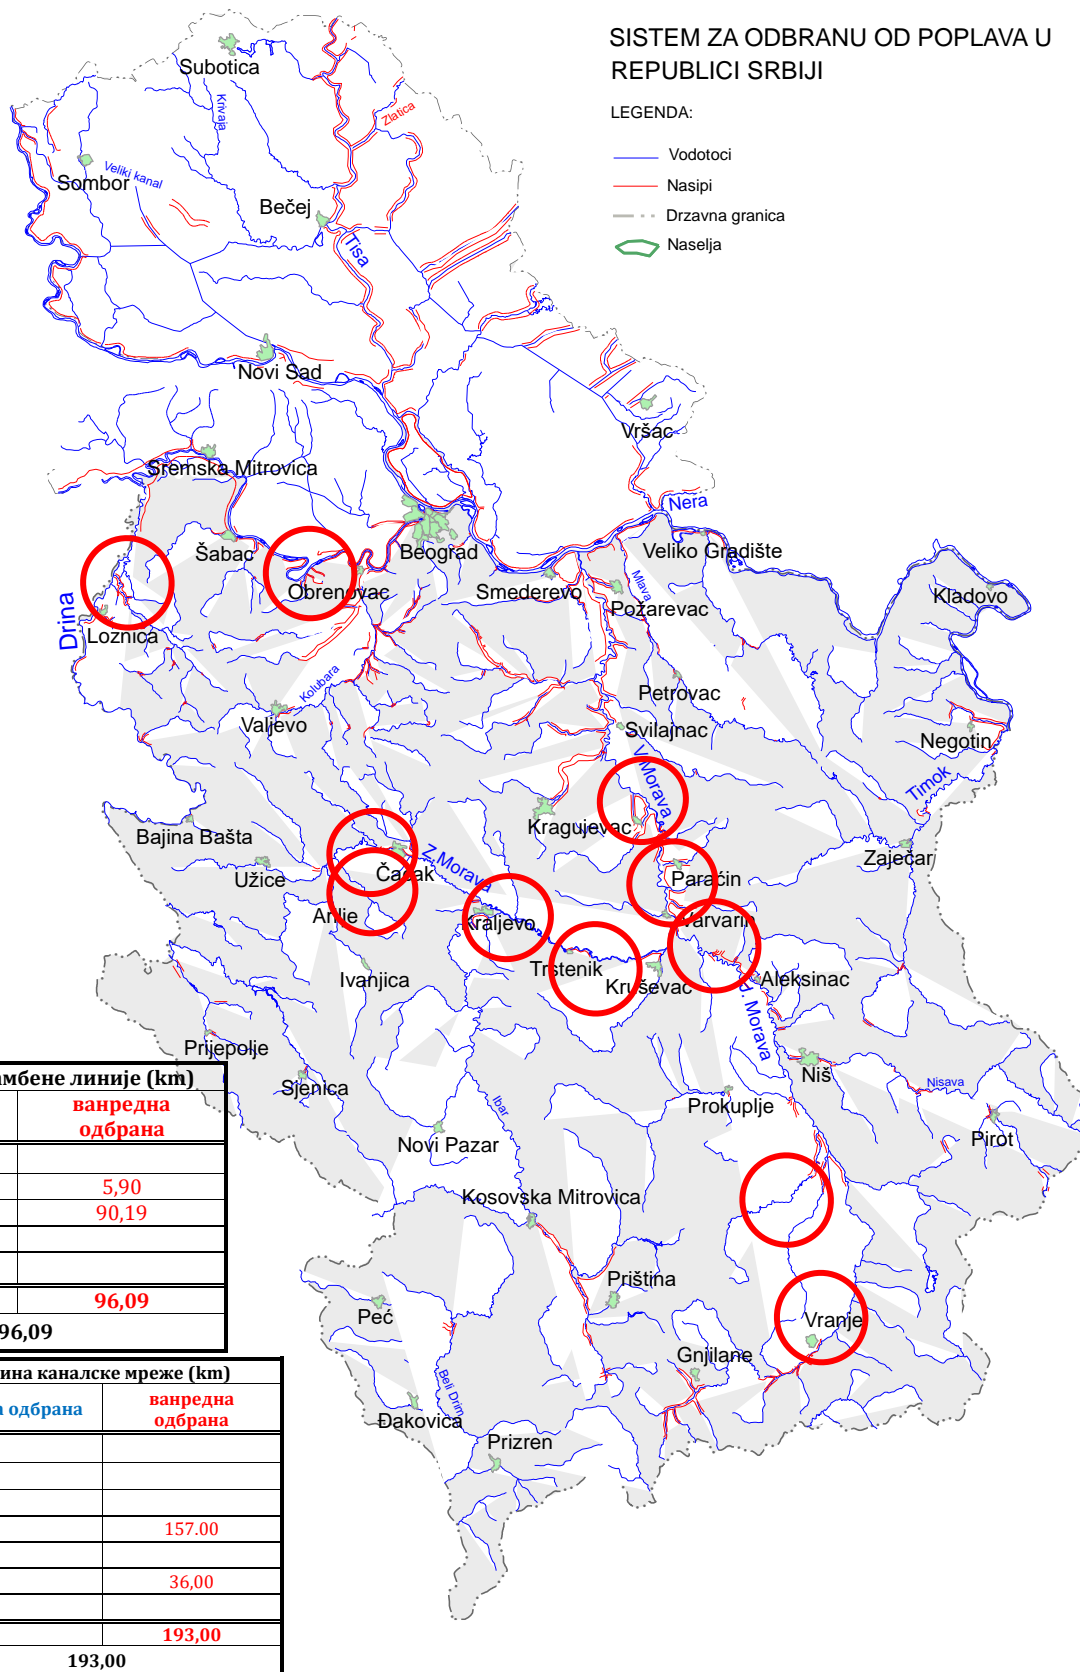

I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА**СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)	
ВП: Сава						
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2.	Љубовија	ванредна одбрана	5,90	
					Укупно ВП Сава:	5,90
ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим						
Река Велики Луг	„ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“	М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66	
Белица	„ВЕЛИКА МОРАВА – ЈАГОДИНА, СВИЛАЈНАЦ“	М.6./М.6.2. – објекти 1., 2., 3. и 4.	Јагодина	ванредна одбрана	13,00	
река Црница	„ВЕЛИКА МОРАВА – ЂУПРИЈА, ПАРАЋИН“	М.7./М.7.1. – објекат 9.	Параћин	ванредна одбрана	4,30	
Кочански поток	„ВЕЛИКА МОРАВА – ЂУПРИЈА, ПАРАЋИН“	М.7./М.7.2. – објекат 7.	Ђићевац	ванредна одбрана	8,90	
Јовановачка река	„ВЕЛИКА МОРАВА – ЂУПРИЈА, ПАРАЋИН“	М.7./М.7.2. – објекти 6. и 8.	Појате, Доњи Катун и Дреновац	ванредна одбрана	11,60	
Јужна Морава	„ЈУЖНА МОРАВА – ВРАЊЕ“	М.11. / М.11.3. - објекат 4.	Врање	ванредна одбрана	2,30	
Расина	„ЗАПАДНА МОРАВА – КРУШЕВАЦ“	М.12. / М.12.3. објекат 1 М.12. – ван ОП	Брус	ванредна одбрана	0,75	
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-	
Мусиној реци	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91	
Мусина и Грдичка	„Западна МОРАВА – КРУШЕВАЦ“	М.12. / М.12.6. - објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91	
Западна Морава и Градичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56	
Чемерница	„ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК“	М.13./М.13.1. - објекат 4	Балуга	ванредна одбрана	5,30	
					Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:	90,19
					Укупно:	96,09

УНУТРАШЊЕ ВОДЕ

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)	
МП: БЕОГРАД САВА 2						
БГ С 2.8.	„Колубара Обреновац, Уб“	БГ С2 6.	Обреновац	ванредна одбрана	157,00	
МП: ЗАПАДНА МОРАВА						
Западна Морава	„ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00	
					Укупно:	193,00

НАРЕДБЕ:**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових наредби.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- **НАРЕДБОМ бр.1-1М** (бр.22/293 од 14.11.2023.године) **укида се** НАРЕДБА бр.1М (бр.22/1 од 12.01.2023.год.), и проглашава **престанак ванредне одбране** од поплава на Габровачкој реци, на водној јединици „НИШАВА – Ниш, Димитровград“, сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни водни објекти 5. и 6., слив реке Јужне Мораве, дана 14.11.2023.године у 15:00 часова, услед престанка критеријума и услова за проглашење одбране од поплава.

- ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја нити налога.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Нема нових обавештења, извештаја нити налога.

II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 15.11.2023.

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-183	1	-183	80
2	Туприја	ВЕЛ.МОРАВА	-87	3	-86	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	-	-	-	-
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-303	7	-301	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	56	-1	-	0.554
6	Смед. Паланка	Кубршница	73	-1	-	-
7	Мајур	Лугомир	28	0	-	0.276
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-178	-2	-	2.64
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	26	-17	-	9.92
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-204	-32	-	12.9
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	-133	-1	-	16.4
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	44	17	-	37.1
13	Власотинце	Власина	16	-1	-	2.24
14	Лесковац	Ветерница	36	-1	-	2.28
15	Печењевце	Јабланица	24	0	-	0.398
16	Пепељевац	Топлица	2	0	-	0.475
17	Дољевац	Топлица	-16	0	-	4.05
18	Пирот	Нишава	-70	-1	-	7.01
19	Ниш	Нишава	51	-2	-	5.58
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	199	-2	-	9.58
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-127	-3	-	-
23	Рашка	Ибар	177	-3	-	21.7
24	Лоп. лакат	Ибар	40	5	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	515	4	-	6050
1	Јамена	САВА	651	5	-	1743
2	Ср.Митровица	САВА	383	5	386	2160
3	Шабац	САВА	250	6	-	-
4	Београд	САВА	328	1	329	-
5	Радаљ	ДРИНА	26	-121	148	48
6	Пријепоље	ЛИМ	103	-15	-	117
7	Лешница	Јадар	-8	0	-	1.33
8	Ваљево	КОЛУБАРА	5	-1	-	0.085
9	Словац	КОЛУБАРА	137	-2	-	60.7
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	-7	-2	-	1.34
11	Дражевац	КОЛУБАРА	87	2	-	-
12	Боговађа	Љиг	65	-2	-	.135
13	Коцељева	Тамнава	20	0	-	0.818
14	Ћеманов мост	Тамнава	36	0	-	0.565
15	Бездан	ДУНАВ	126	-12	129	1960
16	Богојево	ДУНАВ	209	-14	215	2639
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	228	-13	233	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	247	-12	252	-
19	Земун	ДУНАВ	369	1	369	-
20	Панчево	ДУНАВ	387	3	386	-
21	Смедерево	ДУНАВ	515	4	-	6050
22	В.Градиште	ДУНАВ	761	10	-	-
23	Прахово	Дунав	310	-11	-	-
24	Сента	ТИСА	297	6	294	1044
25	Тител	ТИСА	326	-4	326	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	-	-	-	-
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-303	7	-301	-
28	Велико Село	Млава	52	-4	-	3.69
29	Књажевац	Б.Тимок	31	0	-	2.74
30	Зајечар	Б.Тимок	-88	-1	-	2.4
31	Чокоњар	Тимок	76	2	-	3.04

III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Водостај на Сави је у благом порасту.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

- Водостај на Великој Морави је у благом порасту.
- Водостај на Западној Морави је у благом опадању.
- Водостај на Јужној Морави је у благом опадању, изузев код Мојсиња где је у благом порасту.

IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ

Водно подручје Дунав и Сава:

Сектор С.7.:

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежног водопривредног предузеће ПД „Ерозија“ АД. Ваљево, спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава у циљу довођења заштитних водних објеката у функционално стање.

ХМС БГ С2.6. „Велика Бара - Купинац“ водна јединица „Колубара - Обреновац, Уб“

На основу Оперативног плана за одбрану од поплава, унутрашњих вода за 2023. годину, као и због хаварије на уливном делу ЦС „Скела“ на уливним пољима 2 и 3, као и испуњености критеријума А2–евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног рада од 48 часова, па је уведена ванредна одбрана од поплава. Дошло је до урушавања решетке на уливном пољу 3, као и до нефункционалности уставе на пумпи 2. С обзиром да пумпа 1 ради смањеним капацитетом због наноса и барске траве у каналу, није могуће извршити спуштање нивоа у пројектованим параметрима.

Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:

Сектор М.4.:

Деоница М.4.3. објекат 1.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „Водопривреда“ СМЕДЕРЕВСКА Паланка спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јасеница – СМЕДЕРЕВСКА Паланка“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.6.:

Деоница М.6.2. објекти 1. и 3.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „ЂУПРИЈА“ доо Ђуприја спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Велика Морава – Јагодина, Свилајнац“, на сектору М.6., деоница М.6.2., на заштитним водним објектима 1. и 3., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.7.:

Деоница М.7.1. објекат 9.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „ЂУПРИЈА“ доо Ђуприја спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Велика Морава – Ђуприја, ПАРАЋИН“, на сектору М.7., деоница М.7.1., заштитни објекат 9., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.7.2. објекти 6., 7. и 8.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „ЂУПРИЈА“ доо Ђуприја спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Велика Морава – Ђуприја, ПАРАЋИН“, на сектору М.7., деоница М.7.2., заштитни објекти 6., 7. и 9., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.9.:

Деоница М.9.1. објекти 5. и 6.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВДП „ЕРОЗИЈА“ доо Ниш престају да спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Нишава – Ниш, ДИМИТРОВГРАД“, на сектору М.9., деоница М.9.1., заштитни објекти 5. и 6., услед проглашења **Наредбе бр.1-1 М** од 14.11.2023.године.

Сектор М.11.:

Деоница М.11.3. објекат 4.:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш из Ниша спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна Морава - Врање“, сектор М.11., деоница М.11.3., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.12.

Деоница М.12.2.: брана „ЂЕЛИЈЕ“

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, именовано предузеће по Оперативном плану за одбрану од

поплава за хитне истражне радове и анализе, је завршило истражне радове и израдило техничку документацију за санацију оштећења водозахватне куле на брани Ћелије. Опрема која је инсталирана на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

Деоница М.12.3. објекат 1. и сектор М.12. ван Оперативног плана:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.3., заштитни водни објекат 1 и сектор М.12. ван Оперативног плана, слив реке Западне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1.: Мусина река –Краљево (I)

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Деоница М.12.6. објекат 1.: Мусина река и Грдичка река (II)

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава

Деоница М.12.6. објекат 2.: Западна Морава и Мусина река -Краљево

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

Сектор М.13.:

Деоница М.13.1.: објекат 4.

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо, Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

ХМС ЗМ 1.:

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

Главни руководилац одбране од поплава
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

Горан Пузовић, дипл.инж.

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392