




ЈВП „СРБИЈАВОДЕ”, БЕОГРАД

Број: 18/260

Дана: 27.11.2023. год.

**БИЛТЕН бр. 260**  
**О СПРОВОЂЕЊУ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА**  
**НА ПОДРУЧЈУ У НАДЛЕЖНОСТИ ЈВП “СРБИЈАВОДЕ”**  
**26-27.11.2023. године**

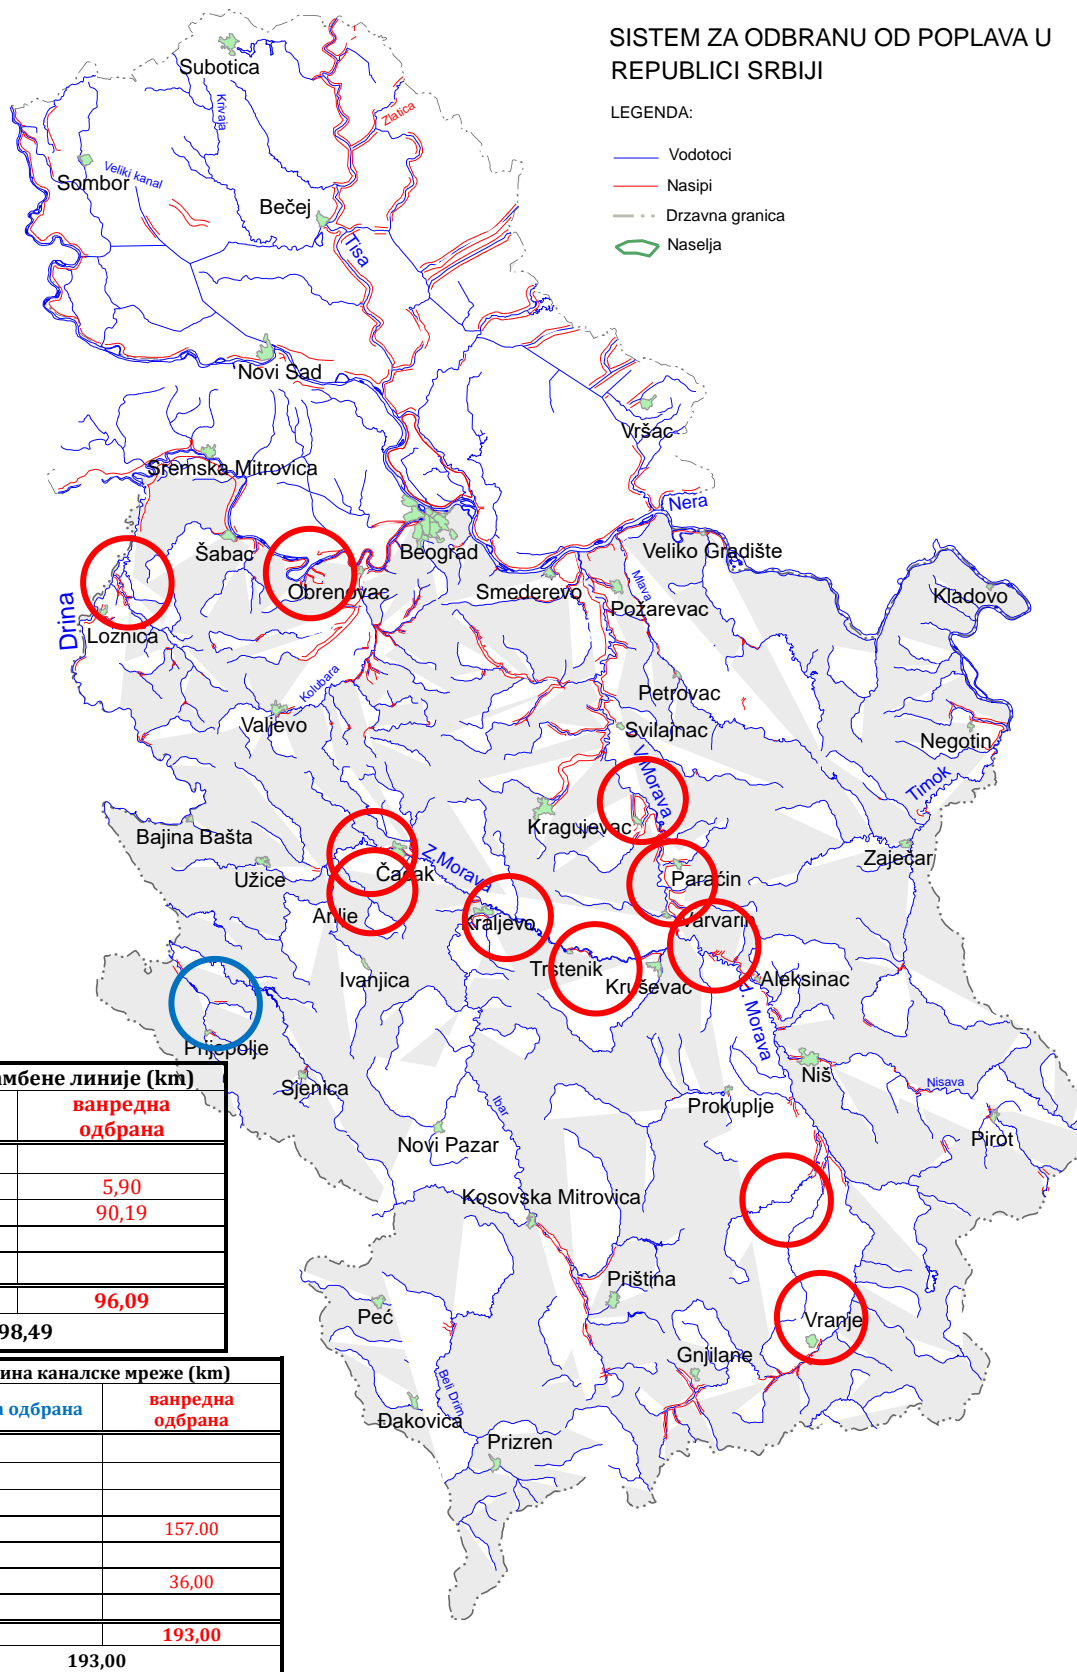

**I ВОДОТОКОВИ НА КОЈИМА СЕ СПРОВОДИ ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА****СПОЉНЕ ВОДЕ**

Водоток	Водна јединица	Сектор/Деоница	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)	
<b>ВП: Сава</b>						
Љубовија и Сабирни канал	„Дрина - Лозница“	С.7./С.7.2.	Љубовија	ванредна одбрана	5,90	
Лим, Милешевка и Сељашница	„Лим – Пријепоље“	С.7./С.7.5. – објекат 1.	Пријепоље	редовна одбрана	2,40	
					<b>Укупно ВП Сава:</b>	<b>8,30</b>
<b>ВП: Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим</b>						
Река Велики Луг	„ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“	М.4.3. – објекат 1.	Младеновац	ванредна одбрана	27,66	
Белица	„ВЕЛИКА МОРАВА – ЈАГОДИНА, СВИЛАЈНАЦ“	М.6./М.6.2. – објекти 1., 2., 3. и 4.	Јагодина	ванредна одбрана	13,00	
река Црница	„ВЕЛИКА МОРАВА – ЂУПРИЈА, ПАРАЋИН“	М.7./М.7.1. – објекат 9.	Параћин	ванредна одбрана	4,30	
Кочански поток	„ВЕЛИКА МОРАВА – ЂУПРИЈА, ПАРАЋИН“	М.7./М.7.2. – објекат 7.	Ћићевац	ванредна одбрана	8,90	
Јовановачка река	„ВЕЛИКА МОРАВА – ЂУПРИЈА, ПАРАЋИН“	М.7./М.7.2. – објекти 6. и 8.	Појате, Доњи Катун и Дреновац	ванредна одбрана	11,60	
Јужна Морава	„ЈУЖНА МОРАВА – ВРАЊЕ“	М.11. / М.11.3. - објекат 4.	Врање	ванредна одбрана	2,30	
Расина	„ЗАПАДНА МОРАВА – КРУШЕВАЦ“	М.12. / М.12.3. објекат 1 М.12. – ван ОП	Брус	ванредна одбрана	0,75	
Расина	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.2. брана ЂЕЛИЈЕ	Крушевац	ванредна одбрана	-	
Мусиној реци	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91	
Мусина и Грдичка	„ЗАПАДНА МОРАВА – КРУШЕВАЦ“	М.12. / М.12.6. - објекат 1.	Краљево	ванредна одбрана	6,91	
Западна Морава и Грдичка река	„Западна Морава – Крушевац“	М.12./М.12.6. - објекат 2.	Краљево	ванредна одбрана	2,56	
Чемерница	„ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК“	М.13./М.13.1. - објекат 4	Балуга	ванредна одбрана	5,30	
					<b>Укупно ВП Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:</b>	<b>90,19</b>
					<b>Укупно:</b>	<b>98,49</b>

**УНУТРАШЊЕ ВОДЕ**

Мел. подручје	Водна јединица	ХМС	Угрожена насеља	Стање	Дужина (km)	
<b>МП: БЕОГРАД САВА 2</b>						
БГ С 2.8.	„Колубара Обреновац, Уб“	БГ С2 6.	Обреновац	ванредна одбрана	157,00	
<b>МП: ЗАПАДНА МОРАВА</b>						
Западна Морава	„ЗАПАДНА МОРАВА – ЧАЧАК“	ЗМ 1.	Трбушани и Пријевор	ванредна одбрана	36,00	
					<b>Укупно:</b>	<b>193,00</b>

**НАРЕДБЕ:****Водно подручје Дунав и Сава:**

- **Наредбом С.7.5.-10.** (број 22/296 од 25.11.2023.год) уводи се РЕДОВНА ОДБРАНА ОД ПОПЛАВА на Водној јединици "Лим-Пријепоље", сектор С.7, деоница С.7.5., на објекту 1. дана 25.11.2023.године са почетком у 07<sup>00</sup> часова код предузећа "Хидро Тан" доо Београд.

**Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:**

- Нема нових наредби.

**- ОБАВЕШТЕЊА, ИЗВЕШТАЈИ И НАЛОЗИ (НАРЕДБЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ ХИТНИХ ИНТЕРВЕНЦИЈА):**

**Водно подручје Дунав и Сава:**

- Нема нових обавештења, извештаја нити налога.

**Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:**

- Нема нових обавештења, извештаја нити налога.

**II ПРЕГЛЕД ХИДРОМЕТЕОРОЛОШКИХ ПОДАТАКА ЗА 27.11.2023.**

Бр.	Станица	Река	ВОДОСТАЈ			ПРОТИЦАЈ
			7ч	промена за 24ч	19ч	7ч
1	Варварин	ВЕЛ.МОРАВА	-65	-26	-49	310
2	Ђуприја	ВЕЛ.МОРАВА	40	0	55	-
3	Багрдан	ВЕЛ.МОРАВА	-	-	-	-
4	Љубичево	ВЕЛ.МОРАВА	-175	41	-198	-
5	Смед. Паланка	Јасеница	66	-5	-	1.09
6	Смед. Паланка	Кубршница	82	-6	-	-
7	Мајур	Лугомир	43	-12	-	1.29
8	Врањ. Прибој	ЈУЖ.МОРАВА	-168	4	-	4.11
9	Грделица	ЈУЖ.МОРАВА	29	-17	-	11.1
10	Корвинград	ЈУЖ.МОРАВА	-170	-15	-	33.9
11	Алексинач	ЈУЖ.МОРАВА	-78	-26	-	58.8
12	Мојсиње	ЈУЖ.МОРАВА	113	-32	-	101
13	Власотинце	Власина	26	-5	-	4.25
14	Лесковац	Ветерница	44	0	-	3.31
15	Печењевце	Јабланица	28	-2	-	0.646
16	Пепељевац	Топлица	11	-7	-	1.05
17	Дољевац	Топлица	13	-10	-	9.47
18	Пирот	Нишава	-56	-5	-	11.7
19	Ниш	Нишава	88	-7	-	25.2
20	Крат. стена	ЗАП.МОРАВА	280	-48	-	39.5
21	Милочај	ЗАП.МОРАВА	-	-	-	-
22	Јасика	ЗАП.МОРАВА	-10	-27	-	-
23	Рашка	Ибар	255	-6	-	76.3
24	Лоп. лакат	Ибар	100	-13	-	-
25	Смедерево	ДУНАВ	564	9	-	8500
1	Јамена	САВА	744	-4	-	2096
2	Ср.Митровица	САВА	496	16	490	2912
3	Шабац	САВА	358	15	-	-
4	Београд	САВА	418	10	414	-
5	Радаљ	ДРИНА	290	-30	269	927
6	Пријепоље	ЛИМ	196	-30	-	327
7	Лешница	Јадар	26	-13	-	4.6
8	Ваљево	КОЛУБАРА	20	-7	-	1.1
9	Словац	КОЛУБАРА	202	-42	-	96.3
10	Бели Брод	КОЛУБАРА	47	-25	-	14.7
11	Дражевац	КОЛУБАРА	215	-32	-	-
12	Боговађа	Љиг	117	-43	-	2.20
13	Коцељева	Тамнава	31	-7	-	1.31
14	Ћеманов мост	Тамнава	58	7	-	1.45
15	Бездан	ДУНАВ	397	-27	411	3589
16	Богојево	ДУНАВ	431	-6	435	4188
17	Бачка Пал.	ДУНАВ	412	0	413	-
18	Нови Сад	ДУНАВ	409	1	409	-
19	Земун	ДУНАВ	458	8	454	-
20	Панчево	ДУНАВ	463	9	459	-
21	Смедерево	ДУНАВ	564	9	-	8500
22	В.Градиште	ДУНАВ	768	13	-	-
23	Прахово	Дунав	442	-2	-	-
24	Сента	ТИСА	330	5	325	1174
25	Тител	ТИСА	443	0	441	-
26	Багрдан	В.МОРАВА	-	-	-	-
27	Љубичевски м.	В.МОРАВА	-175	41	-198	-
28	Велико Село	Млава	87	2	-	9.6
29	Књажевац	Б.Тимок	60	-20	-	10.5
30	Зајечар	Б.Тимок	-28	-28	-	14.6
31	Чокоњар	Тимок	204	-55	-	43.4

### **III ТЕНДЕНЦИЈА ВОДОСТАЈА**

#### **Водно подручје Дунав и Сава:**

- Водостај на Сави је у благом порасту.
- Водостај на Лиму је у благом порасту.

#### **Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:**

- Водостај на Великој Морави је у благом порасту, изузев код Варварина где је у благом опадању.
- Водостај на Западној Морави је у благом опадању.
- Водостај на Јужној Морави је у благом опадању, изузев код Врањ.Прибоја где је у благом порасту.

### **IV ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ, ИЗВРШЕНЕ АКТИВНОСТИ И РАДОВИ**

#### **Водно подручје Дунав и Сава:**

##### **Сектор С.7.:**

Деоница С.7.2. објекат: леви насип и десни насип уз Љубовићу са регулисаним коритом реке Љубовиће и регулисаним коритом Сабирног канала:

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће ПД „Ерозија“ АД. Ваљево, спроводе активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава у циљу довођења заштитних водних објеката у функционално стање.

##### **Деоница С.7.5. објекат 1:**

(Кота редовне одбране од поплава-200; Кота ванредне одбране од поплава -300)

Након читаног водостаја на реци Лим у Пријепољу, који је у 07часова износио +233cm (са тенденцијом пораста), Наредбом број 22/296 од 25.11.2023.год, уведена је редовна одбрана од поплава. На делу објекта С.7.5.1. – Лим кроз Пријепоље, у дужини од 210,00m, постављена је мобилна опрема за одбрану од поплава која се, из превентивних разлога, неће уклонити. Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно водопривредно предузеће "Хидро Тан" доо наставиће са обиласком предметне деонице ради осматрања и читавања водостаја Лима, као и сагледавања стање одбрамбене линије.

##### **ХМС БГ С2 6. „Велика Бара - Купинац“ водна јединица „Колубара – Обреновац, Уб“**

На основу Оперативног плана за одбрану од поплава, унутрашњих вода за 2023. годину, као и због хаварије на уливном делу ЦС „Скела“ на уливним пољима 2 и 3, као и испуњености критеријума А2–евакуациони објекат не може да одржава прописани ниво ни после непрекидног рада од 48 часова, па је уведена ванредна одбрана од поплава. У току је припрема Предлога за превентивне мере и извођење интервентних радова на заштитним објектима.

##### **Преглед рада, досадашњих интервенција и предстојећих активности:**

У функцији и у раду је пумпа број 1, на којој је у претходним интервенцијама оспособљена чистилица (заменећи су погони за подизање решеткастих тела чистилице - електромотори са витлом и сајлама). Да би се могла пустити у рад пумпа број 3, неопходна је израда и монтажа заштитних решетки, што су на себе преузели представници ЈП ЕПС ХЕ Ђердап; постављена је преграда од челичних талпи на црпилишту ПЗ, а мобилним пумпама је привремено испражњено црпилиште од воде за пробу пражњења, контролу процуривања (постоји процуривање, које ће се умањити постављањем још једног реда челичних талпи и цакова са песком, који су припремљени) и каснију монтажу решетки након израде. Да би се могла пустити у рад пумпа број 2 неопходна је демонтажа уставе, за коју је констатовано да је у квару и налази се у доњем положају (положај који омогућава само наводњавање), а за њену демонтажу је неопходно демонтирати потисно колено цеви за наводњавање ДН 1200х2750 које се налази у црпилишту пумпе број 2; Договор је да се предметне демонтаже изврше до понедељка 27.11. уз присуство дизалице; Напомена: стање заштитних решетки на овој пумпи није тачно познато, с обзиром на присуство воде која прекрива већи део решетки.

У оквиру мера ванредне одбране ниво воде у каналу се одржава у границама средњег и минималног нивоа уз чишћење траве на црпилишту пумпе број 1.

У току је припрема Предлога за превентивне мере и извођење интервентних радова како би се у погон могле ставити пумпе број 2 - П2 и број 3 - ПЗ.

#### **Водно подручје Морава, Ибар и Лепенац и Бели Дрим:**

##### **Сектор М.4.:**

##### **Деоница М.4.3. објекат 1.:**

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће АД „ВОДОПРИВРЕДА“ СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „ЈАСЕНИЦА – СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА“, на сектору М.4., деоница М.4.3., заштитни објекат 1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

##### **Сектор М.6.:**

##### **Деоница М.6.2. објекти 1. и 3.:**

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „ЂУПРИЈА“ доо Ђуприја спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Велика Морава – Јагодина, Свилајнац“, на сектору М.6., деоница М.6.2., на заштитним водним објектима 1. и 3., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

### **Сектор М.7.:**

#### **Деоница М.7.1. објекат 9.:**

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „ЂУПРИЈА“ доо Ђуприја спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Велика Морава – Ђуприја, Патањин“, на сектору М.7., деоница М.7.1., заштитни објекат 9., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

#### **Деоница М.7.2. објекти 6., 7. и 8.:**

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВП „ЂУПРИЈА“ доо Ђуприја спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Велика Морава – Ђуприја, Патањин“, на сектору М.7., деоница М.7.2., заштитни објекти 6., 7. и 9., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

### **Сектор М.11.:**

#### **Деоница М.11.3. објекат 4.:**

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „ЦД ХИС“ доо Ниш из Ниша спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Јужна Морава - Врање“, сектор М.11., деоница М.11.3., заштитни објекат 4., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

### **Сектор М.12.**

#### **Деоница М.12.2.: брана „ЂЕЛИЈЕ“**

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ЈКП „Водовод“ Крушевац спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.2. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава. У складу са Налогом бр М-18/298-6, именовано предузеће по Оперативном плану за одбрану од поплава за хитне истражне радове и анализе, је завршило истражне радове и израдило техничку документацију за санацију оштећења водозахватне куле на брани Ђелије. Опрема која је инсталирана на водозахватној кули још увек бележи сва мерења.

#### **Деоница М.12.3. објекат 1. и сектор М.12. ван Оперативног плана:**

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.3., заштитни водни објекат 1 и сектор М.12. ван Оперативног плана, слив реке Западне Мораве, где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

#### **Деоница М.12.6. објекат 1.: Мусина река –Краљево (I)**

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

#### **Деоница М.12.6. објекат 1.: Мусина река и Грдичка река (II)**

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава

#### **Деоница М.12.6. објекат 2.: Западна Морава и Мусина река -Краљево**

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће ВД „Западна Морава“ Краљево спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Крушевац“, сектор М.12., деоница М.12.6. где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

### **Сектор М.13.:**

#### **Деоница М.13.1.: објекат 4.**

Стручне службе ЈВП „Србијаводе“ и надлежно предузеће „МОРАВА“ доо, Чачак спроводе **двадесетчетворочасовно дежурство**, на водној јединици „Западна Морава - Чачак“, сектор М.13., деоница М.13.1., где се предузимају све мере и активности у складу са Општим и Оперативним планом одбране од поплава.

### **ХМС ЗМ 1.:**

Према Општем и Оперативном плану за одбрану од унутрашњих поплава вода организован рад особља за спровођење ванредне одбране од поплава у времену од 24 h. Осматрачка служба обилази мелиорационо подручје и прати стање на терену. У складу са Наредбом о извођењу интервентних радова у току одбране од поплава број Д-18/126-1 од 14.06.2023.г. изводе се радови на чишћењу протицајног профила каналске мреже за одводњавање ЗМ 1., као и набавка и уградња цеви за пропусте. За време спровођења одбране од поплава на овој деоници настављено је са интервентним радовима за заштиту од поплава на делу канала Моравац.

Главни руководилац одбране од поплава  
за подручје у надлежности ЈВП „СРБИЈАВОДЕ“

**Горан Пузовић, дипл.инж.**

Доставити:

1. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде, Републичка дирекција за воде – Главни координатор одбране од поплава, Београд
2. Министарство унутрашњих послова, Сектор за ванредне ситуације, Републички центар за обавештавање, Београд, факс 011/361-74-92
3. РХМЗ Србије, факс 011/254-27-46
4. ЈВП «Србијаводе» - Главни руководилац одбране од поплава - Директор
5. ВПЦ «Сава-Дунав» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Сава» и «Доњи Дунав», факс 011/311 -29-27
6. ВПЦ «Морава» - руководилац центра, руководиоцу одбране на водном подручју «Морава», факс 018/4513-820
7. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Јужна Морава, факс 018/4513-820
8. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Западна Морава, факс 032/357-637
9. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Велика Морава, факс 035/8471-355
10. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Смедерево, факс 026/4627-116
11. ЈВП «Србијаводе» - РЈ Неготин, факс 019/546-392